


# Heizkörperverschraubung - Druckverlustdiagramm Artikel Nr.: 14 120 04 99 G 1/2 EAR

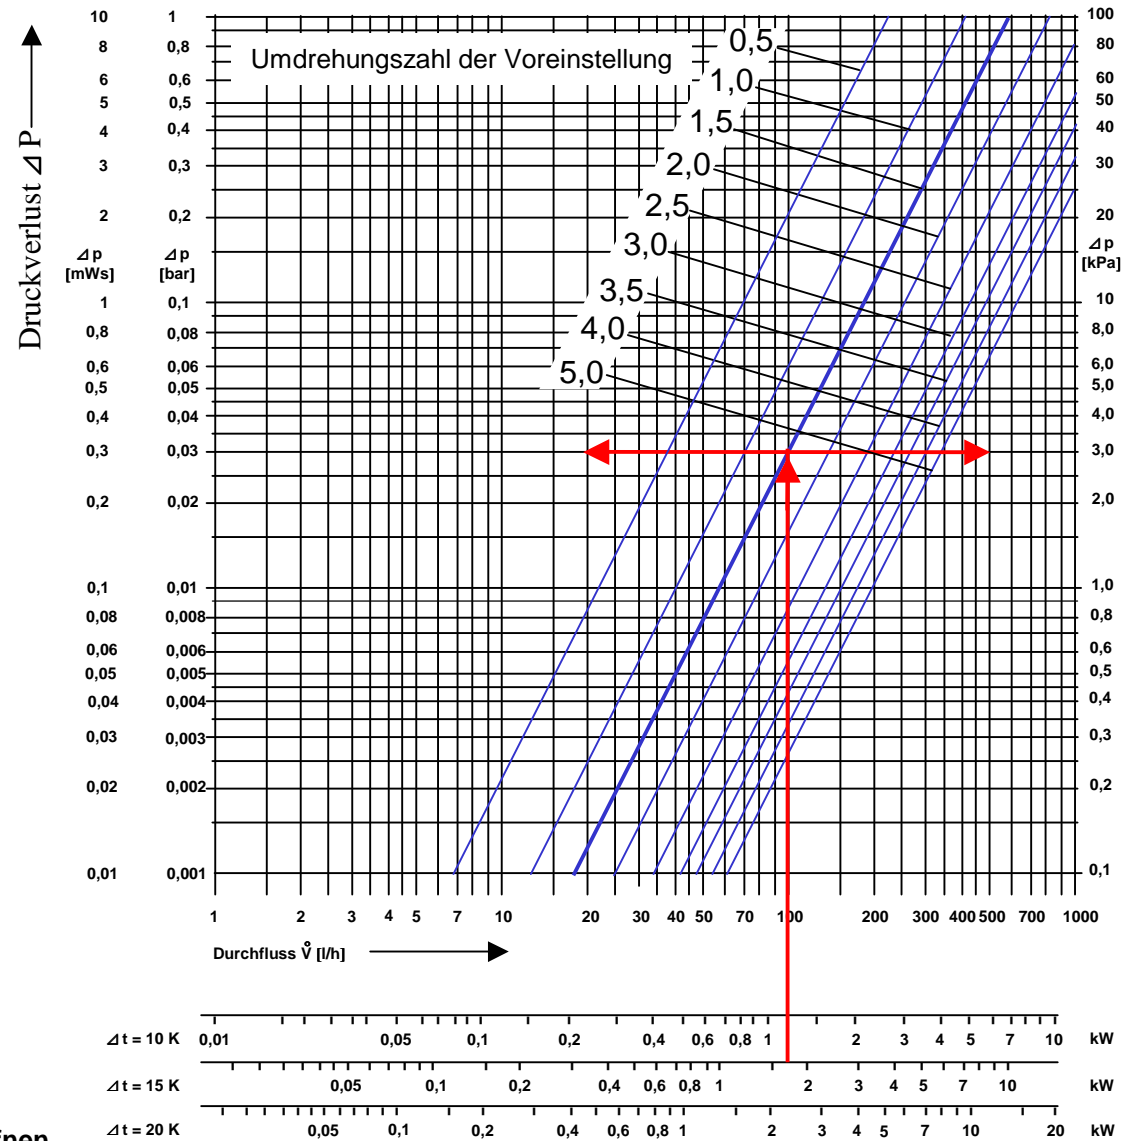

Beispiel:

Wärmebedarf: QN = 1750 Watt

Anlagendaten: VL = 70°C

RL = 55°C

$\Delta t = 15\text{ K}$

Druckdifferenz zweier Teilstrecken:

$\Delta p = 3\text{ kPa}$

Ermittelter Volumenstrom  $V = 100\text{ l/h}$

**Ergebnis: Die Ventilschraube 1,5 Umdrehung öffnen**