


# Heizkörperverschraubung - Druckverlustdiagramm Artikel Nr.: 14 121 04 99 G 3/4 EAR

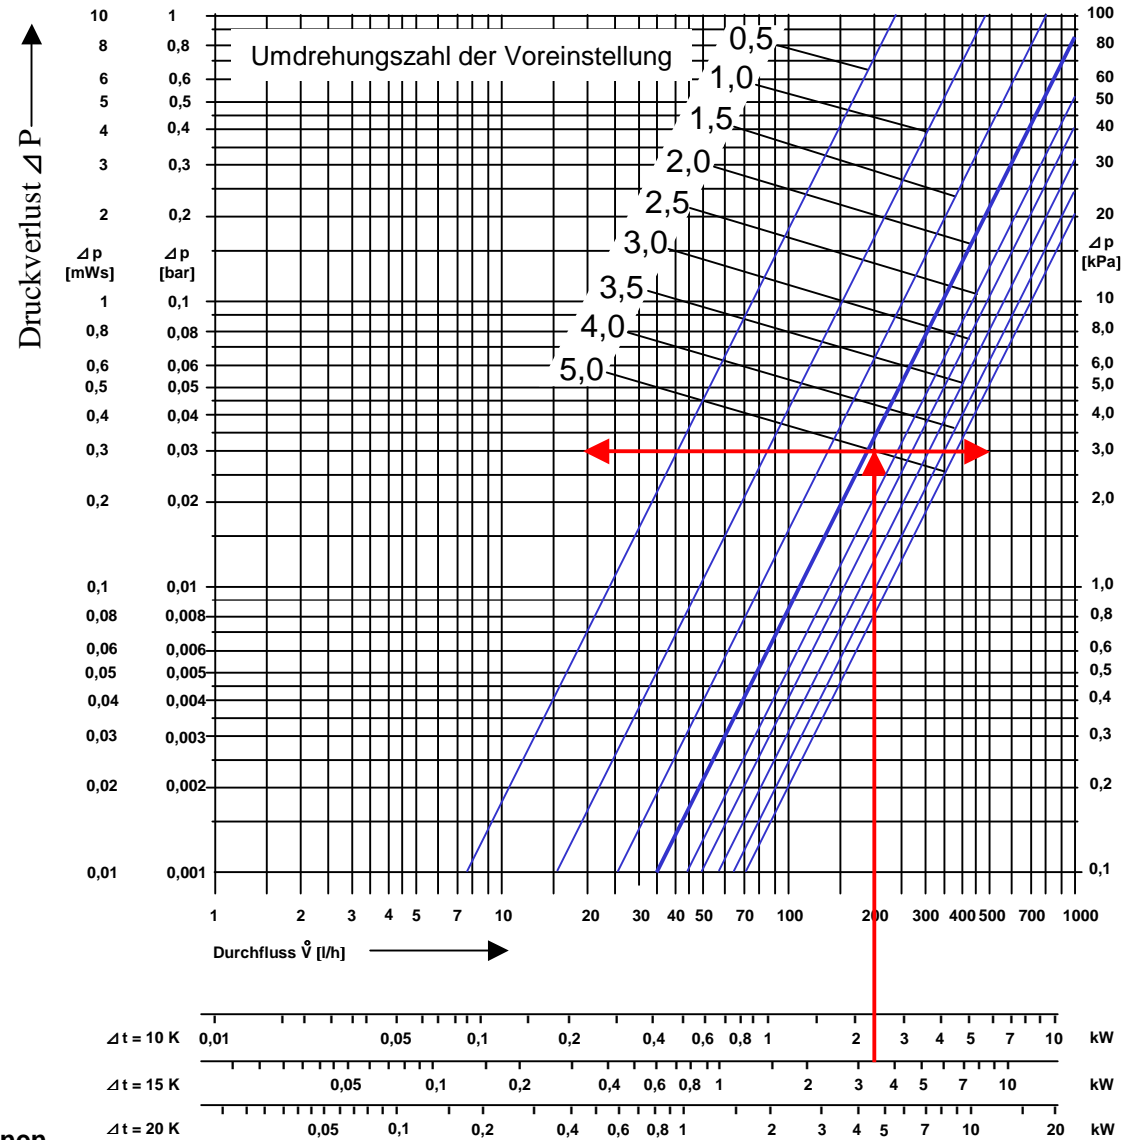

Beispiel:

Wärmebedarf: QN = 3489 Watt

Anlagendaten: VL = 70°C

RL = 55°C

$\Delta t = 15\text{ K}$

Druckdifferenz zweier Teilstrecken:

$\Delta p = 3\text{ kPa}$

Ermittelter Volumenstrom  $V = 200\text{ l/h}$

**Ergebnis: Die Ventilspindel 2,0 Umdrehung öffnen**